
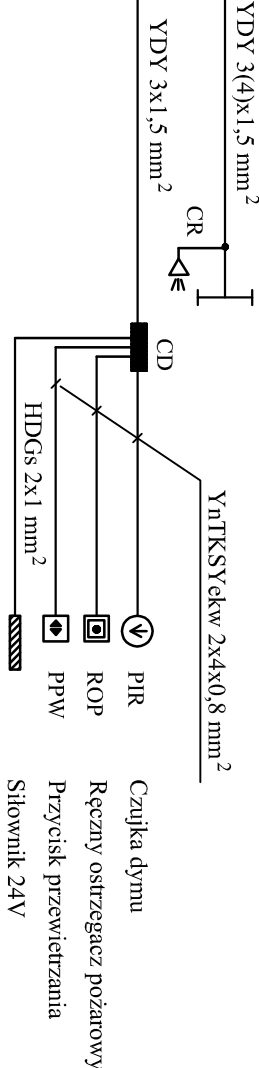


**UWAGA :**

Miejsce wpięcia oraz sposób podłączenia do istniejącej rozdzielni RG uzgodnić z użytko-wnikiem obiektu. W rozdzielni wykorzystać istniejące podstawy bezpiecznikowe.

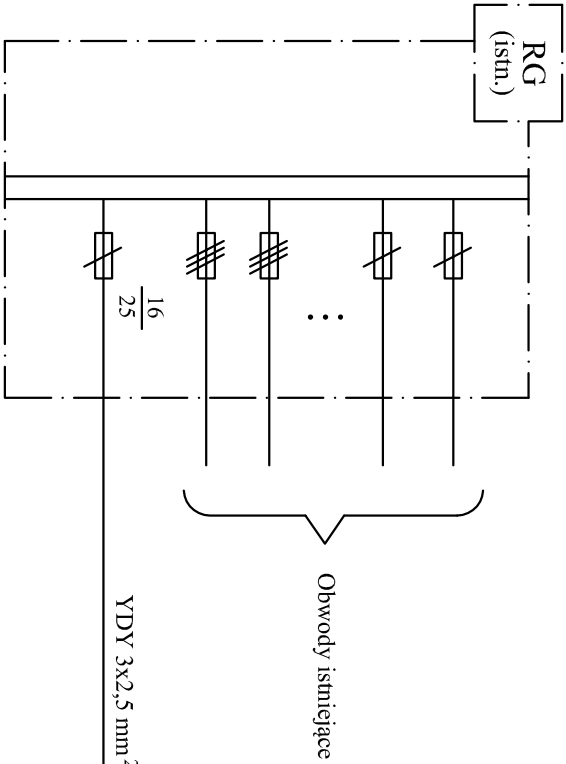

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE**

**UKŁAD SIECIOWY TN-S**

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"  
siedziba: ul. Wolności 41/8, 58–160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wąbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszala	NBGP-V 7342/3/87/98	Data: 08.2011
Asystent:			
Temat:	REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GŁÓWNYM. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚWIEBODZICACH		
Investor:	GMINA ŚWIEBODZICE UL. RYNEK 1, 58–160 ŚWIEBODZICE		
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ		
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorstwie. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniany lub odczypany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej			