

**METRYKA URZĄDZENIA
PIORUNOCHRONNEGO**

Metryka urządzenia piorunochronnego

Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ew. nazwa :

**Zespół Szkół Ogólnokształcących
Im. Pawła Stalmacha
43-460 Wisła pl. 5**

Wykonany dnia : **21.05. 2009r**

Nazwa i adres wykonawcy : **EL-TEL Juroszek, Tadeusz Juroszek
43-476 Jaworzynka 542**

Nazwa i adres jednostki projektowania, która sporządziła projekt :

Opis obiektu budowlanego:

- a). rodzaj obiektu : **budynek użyteczności publicznej - szkoła**
- b). pokrycie dachu : **blacha stalowa**
- c). konstrukcja dachu : **drewniana**
- d). ściany : **murowane**

1. Opis urządzenia piorunochronowego

- a). zwody : **drut stalowy Fe/Zn ø 7mm**
- b). przewody odprowadzające : **drut stalowy Fe/Zn ø 7mm**
- c). zaciski probiercze : **stalowe**
- d). przewody uziemiające : **bednarka Fe/Zn 30x4mm**
- e). uziomy: **bednarka Fe/Zn 30x4mm**

UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAC
KONTROLNO-POMIAROWYCH
W ZAKRESIE OCHRONY P./PORAZENIOWEJ
UPR. E. NR 123/E/1107/08
UPR. D. NR 123/D/1108/08
Tadeusz Juroszek




UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAC
KONTROLNO-POMIAROWYCH
W ZAKRESIE OCHRONY P./PORAZENIOWEJ
UPR. E. NR 123/E/1109/08
Jan Jatornicz



EL-TEL Juroszek
Tadeusz Juroszek
43-476 Jaworzynka 542
NIP 548-005-34-98
Tel/fax 033/ 855 63 84, kom. 602 215 588

Schemat instalacji piorunochronnej

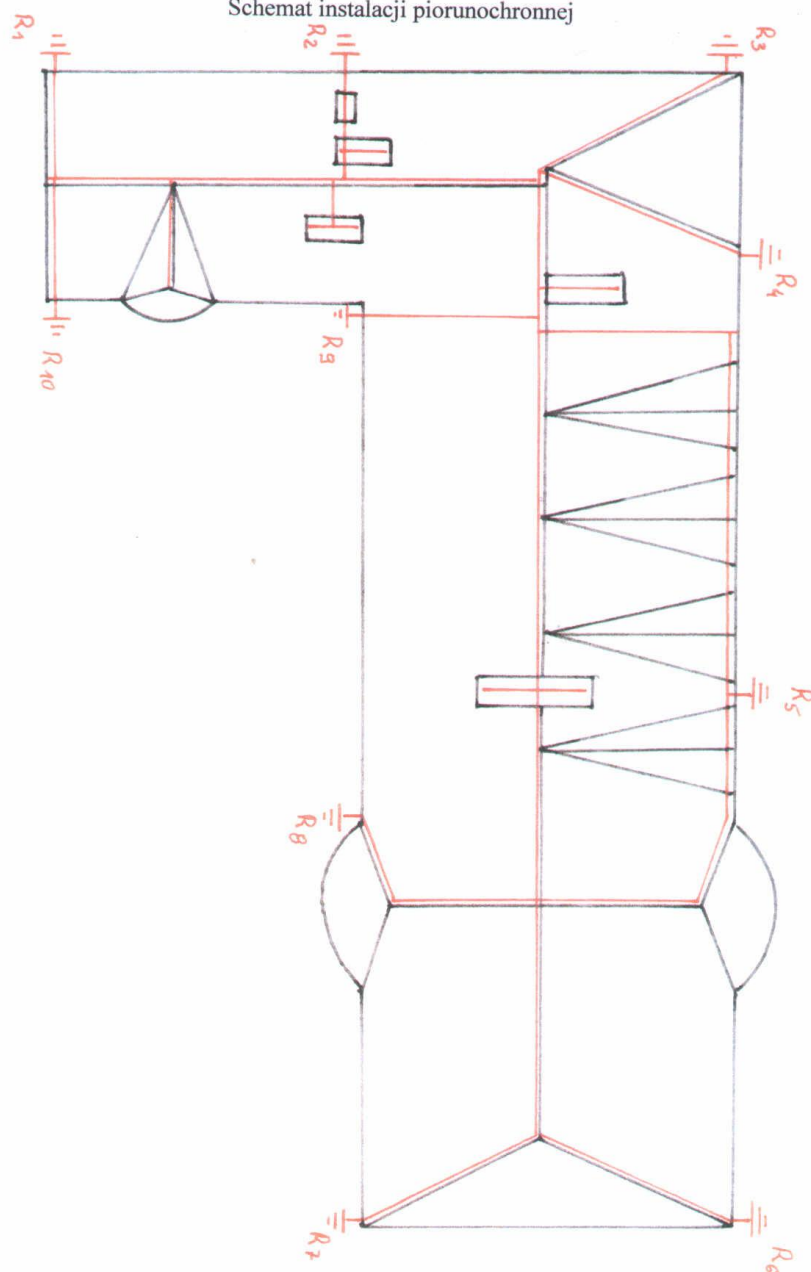

EL-TEL Juroszek
 Tadeusz Juroszek
 43-476 Jaworzynka 542
 NIP 548-005-34-98
 Tel/fax 033/ 855 03 84, kom 602 215 586

Juroszek