


WP2

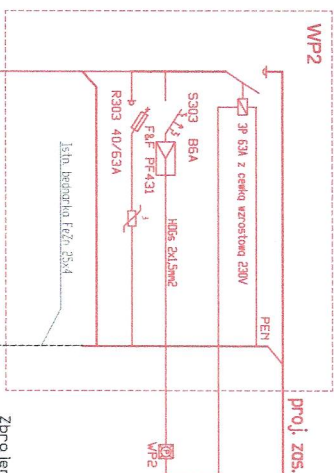


proj. zas. ze złącza ZK-3 4xYKY1x25mm²

Zbrojenia ław fundamentowych

tniejący udział otokowy Ru<30 Dhm


Proj. zosknie YKY5x16m2

Istn. rozdzielnica modułowa p/t I klasa
4x12 mod. w pom. magazynku

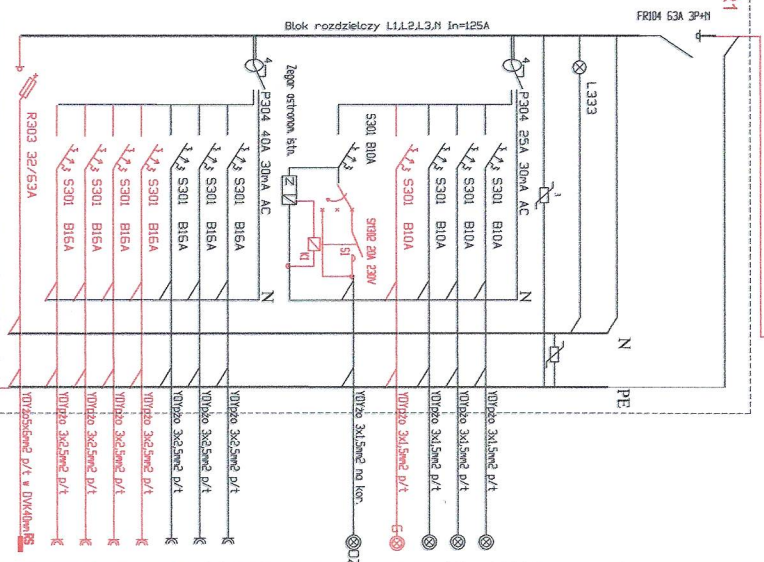

nr danych	Nazwa	Liczba danych (LW)
	ZASŁANIE	
	kontrola napędu	
	zob. przebieg-zapisać III klasa ochronności (C)	
RI/1	Wylicznik różnicoprądowy In=25A, Id=30mA, 4-półowy	P=0,45
RI/2	Istn. obwód zas. 230V - Oświetlenie	P=0,52
RI/3	Istn. obwód zas. 230V - Oświetlenie	P=0,9
RI/4	Obwód zas. 230V - Oświetlenie pom. 1/2-1/4	P=0,6
RI/02	Obwód zas. 230V - Oświetlenie	P=0,3
	Układ sterowania pracą oświetlenia zewnętrznego oraz reklamowego i dekoracyjnego Wylicznik różnicoprądowy In=40A, Id=30mA, 4-półowy	
RI/5	Istn. obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne	P=0,7
RI/6	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe	P=2
RI/7	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne	P=1,7
RI/8	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne pom. 1/2	P=1,2
RI/9	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne pom. 2/3	P=1,4
RI/10	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne pom. 1/3	P=1,4
RI/11	Obwód zas. 230V - Gniazda wywołowe ogólne pom. 1/4	P=1,2
RI/15	zob. sterowania stolów elektrycznych RS	P=18

Proj. rozdzielnica modułowa p/t II kl.
2x18 mod. w pom. 1/2

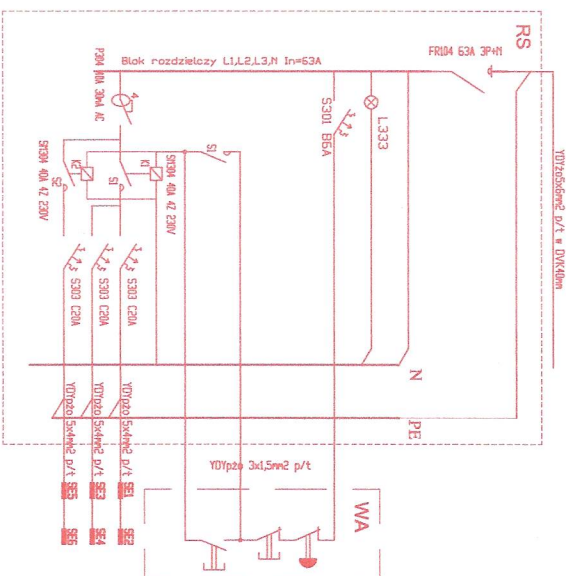

nr danych	Nazwa	Doc. zohrzt. (kW)
	ZASILANIE	P=7,55
	Kontrola napięcia	
	STOP (przycisk)	
	Wykaz (przycisk alarmowy) Zadacz (przyciski zielony) 2 x Sygnaliz. E20V 4z 40A NO	
RS/1	Wykaz, resetowanie błędów In=40A, Id=30mA, 4-palowy	P=3
RS/2	Dawcz zas. 400V - Sterownik dla stółu elektrotechnicznego Dawcz zas. 400V - Sterownik dla stółu elektrotechnicznego	P=3
RS/3	Dawcz zas. 400V - Sterownik dla stółu elektrotechnicznego	P=3

UWAGA: Kolorem czarnym naniesiono elementy istniejące
UWAGA: Kolorem czerwonym naniesiono elementy projektowane

AF5A: Kolorem czerwonym naniesiono elementy projektowane

UKŁAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZECZĄTKOWA WYŁĄCZENIE

Oświadczenie: Remont Warsztatów Zespołu Szkół Centrum Usługowego im. Adama Dygalskiego w Siedlcu Dużym		Status: CZYNIELE 2018 R. Akcesja: 1	
Adres: Siedlce Duże 89, pow. Siedlce, gm. Rykiwny Tam znajduje się teren wydzierżawiony przez przedsiębiorcę W22, zlokalizowane i rozdzielni R1 strefowe bud. warsztatów		Branding: ELEKTRYCZNA	
Projektant: mgr inż. Adam Hladyski		Status: --	
Sporządził: mgr inż. Jan Hladaj		Nr projektu: E1	
Ochroniarz: mgr inż. Lukasz Różycki		Nr upr.: 150/85	
Nr upr.: 150/85		Podpis: [Blank]	



- 1/1 Korytarz
- 1/2 Pracownia elektrotechniki
- 1/3 Pracownia maszyn rolniczych
- 1/4 Magazyn

- VA** Kasała sterująca z wyłącznikiem awaryjnym grybkowym

Działek : Remont Wzrostków Zespołu Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego Im. Adama Dygalskiego w Sechowie Dużym		Data : 27 września 2018 r.	
Adres : Sechów Duży 89, pow. Sławosów, gm. Rychlików		Zawieszający : Burmistrz	
Temat sprawy : Plan Działalności oświatowej i sportu budynek WOSZ-totów.		Wykonawca : Elektryczna	
Posiadacz : mgr inż. Adam Hodor-ski	Nr upr. : KI-404/94	Podpis : _____	
Sprawozdawca : mgr inż. Jan Hodoraj	Nr upr. : 160/85	Podpis : _____	
Opcjonujący : mgr inż. Lukasz Różycki	Nr upr. : _____	Podpis : _____	

Określenie:	Remont Warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Adama Dygalskiego w Siedlcu Mazowieckim			Data:	CZERWIEC 2018 r.
Adres:	Siedlce, Dąb 89, pow. Siedlce, gm. Rykielny Tabela nr 1: plan instalacji zasilających, gniazda 230V, 400V Inst. wewnętrzne stary budynek warsztatów			Adresanta:	Brzoza: ELEKTROWCZA
Projektant:	mgr inż. Adam Holmowski	Wz. upr.	Podpis:	Skala:	1:100
Spis wykonawców:	mgr inż. Jan Holej	Wz. upr.	Podpis:	Wz. wykonawcy:	E3
Opis projektu:	mgr inż. Lukasz Różycki	Wz. upr.	Podpis:		