


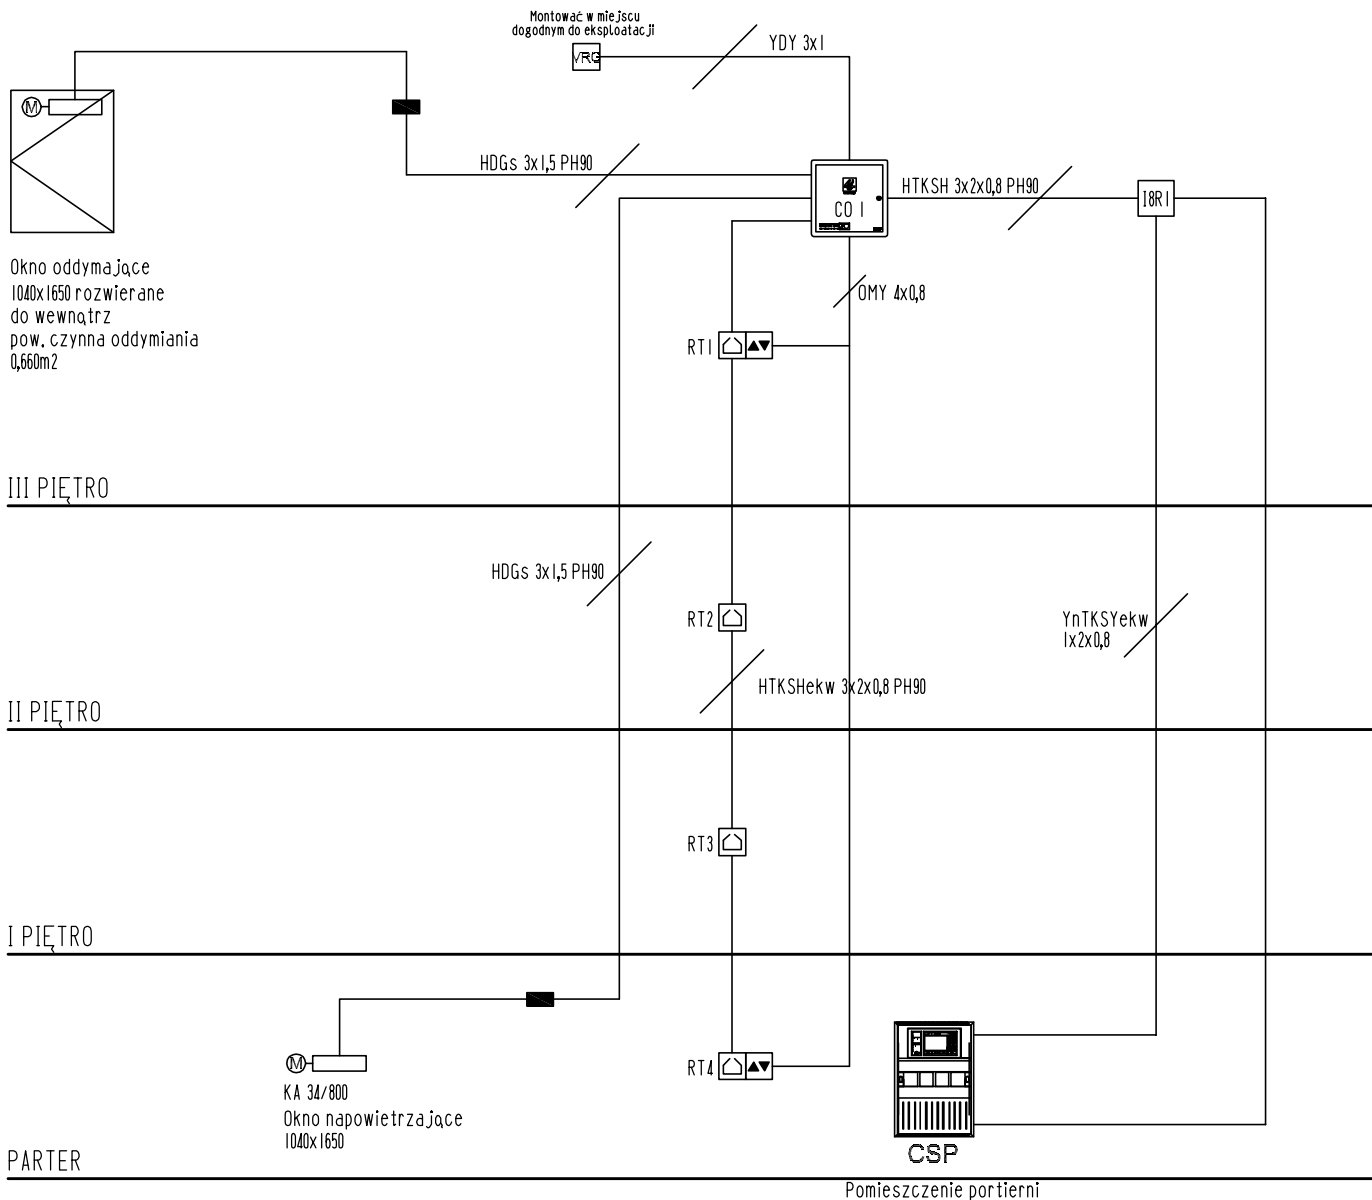

LEGENDA:

	centrala sygnalizacji pożarowej
	centrala oddymiania
	przycisk oddymiania
	przycisk przewietrzania
	moduł kontrolno sterujący inst. syg. poż.
	puszka instalacyjna do sytemów pożar.
	siłownik elektryczny
	sygnalizator wiatr - deszcz

UWAGA:

1. Montaż przycisków oddymiania i przewietrzania na wysokości 1,4+-0,2m od poziomu podłogi
2. Przycisk oddymiający Rt1-Rt4 - przycisk z funkcją przewietrzania (RTL45LT).
3. Siłowniki podłączyć poprzez puszkę PIP2A
4. Otwory do napowietrzania :
Istniejące drzwi na zewnątrz 80x200 (po zmianie kierunku otwierania)
Istniejące okno rozwierane do wewnątrz 1040x1650

	Nazwisko	Nr upr.	Data:	Podpis	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CADIMA GŁOGÓW, ul. Oriona 1/13 tel. +48 604 264 328 www.cadima.pl, e-mail: cadima@o2.pl
PROJEKTOWAŁ:	tech. Jacenty Poręba	57/76/Lw	2015.06.10		
PROJEKTOWAŁ:					
WSPÓŁPRACA:					
KREŚLIŁ: Asystent Proj.:	Paweł Macher	-	2015.06.10		
OBIEKT:					INWESTOR:
Internat Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 67-200 Głogów ul. Sportowa 1					Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczych ul. Sportowa 1 67-200 Głogów
PROJEKT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH					
NAZWA RYSUNKU:					
SCHEMAT KLATKA SCHODOWA NR 2					
SKALA:					BS
NR PROJ.:					FAZA:
					PB
NR RYS.:					ZMIANA:
					E06
					A