


Schemat rozdzielnic Sali Gimnastycznej RS

(Rozdzielnica bezpiecznikowa np. RP-48 KARWASZ ; metalowa podtylnkowa 3x16mod.+zaciski PE/N, IP30/I kl.pt.)

RS

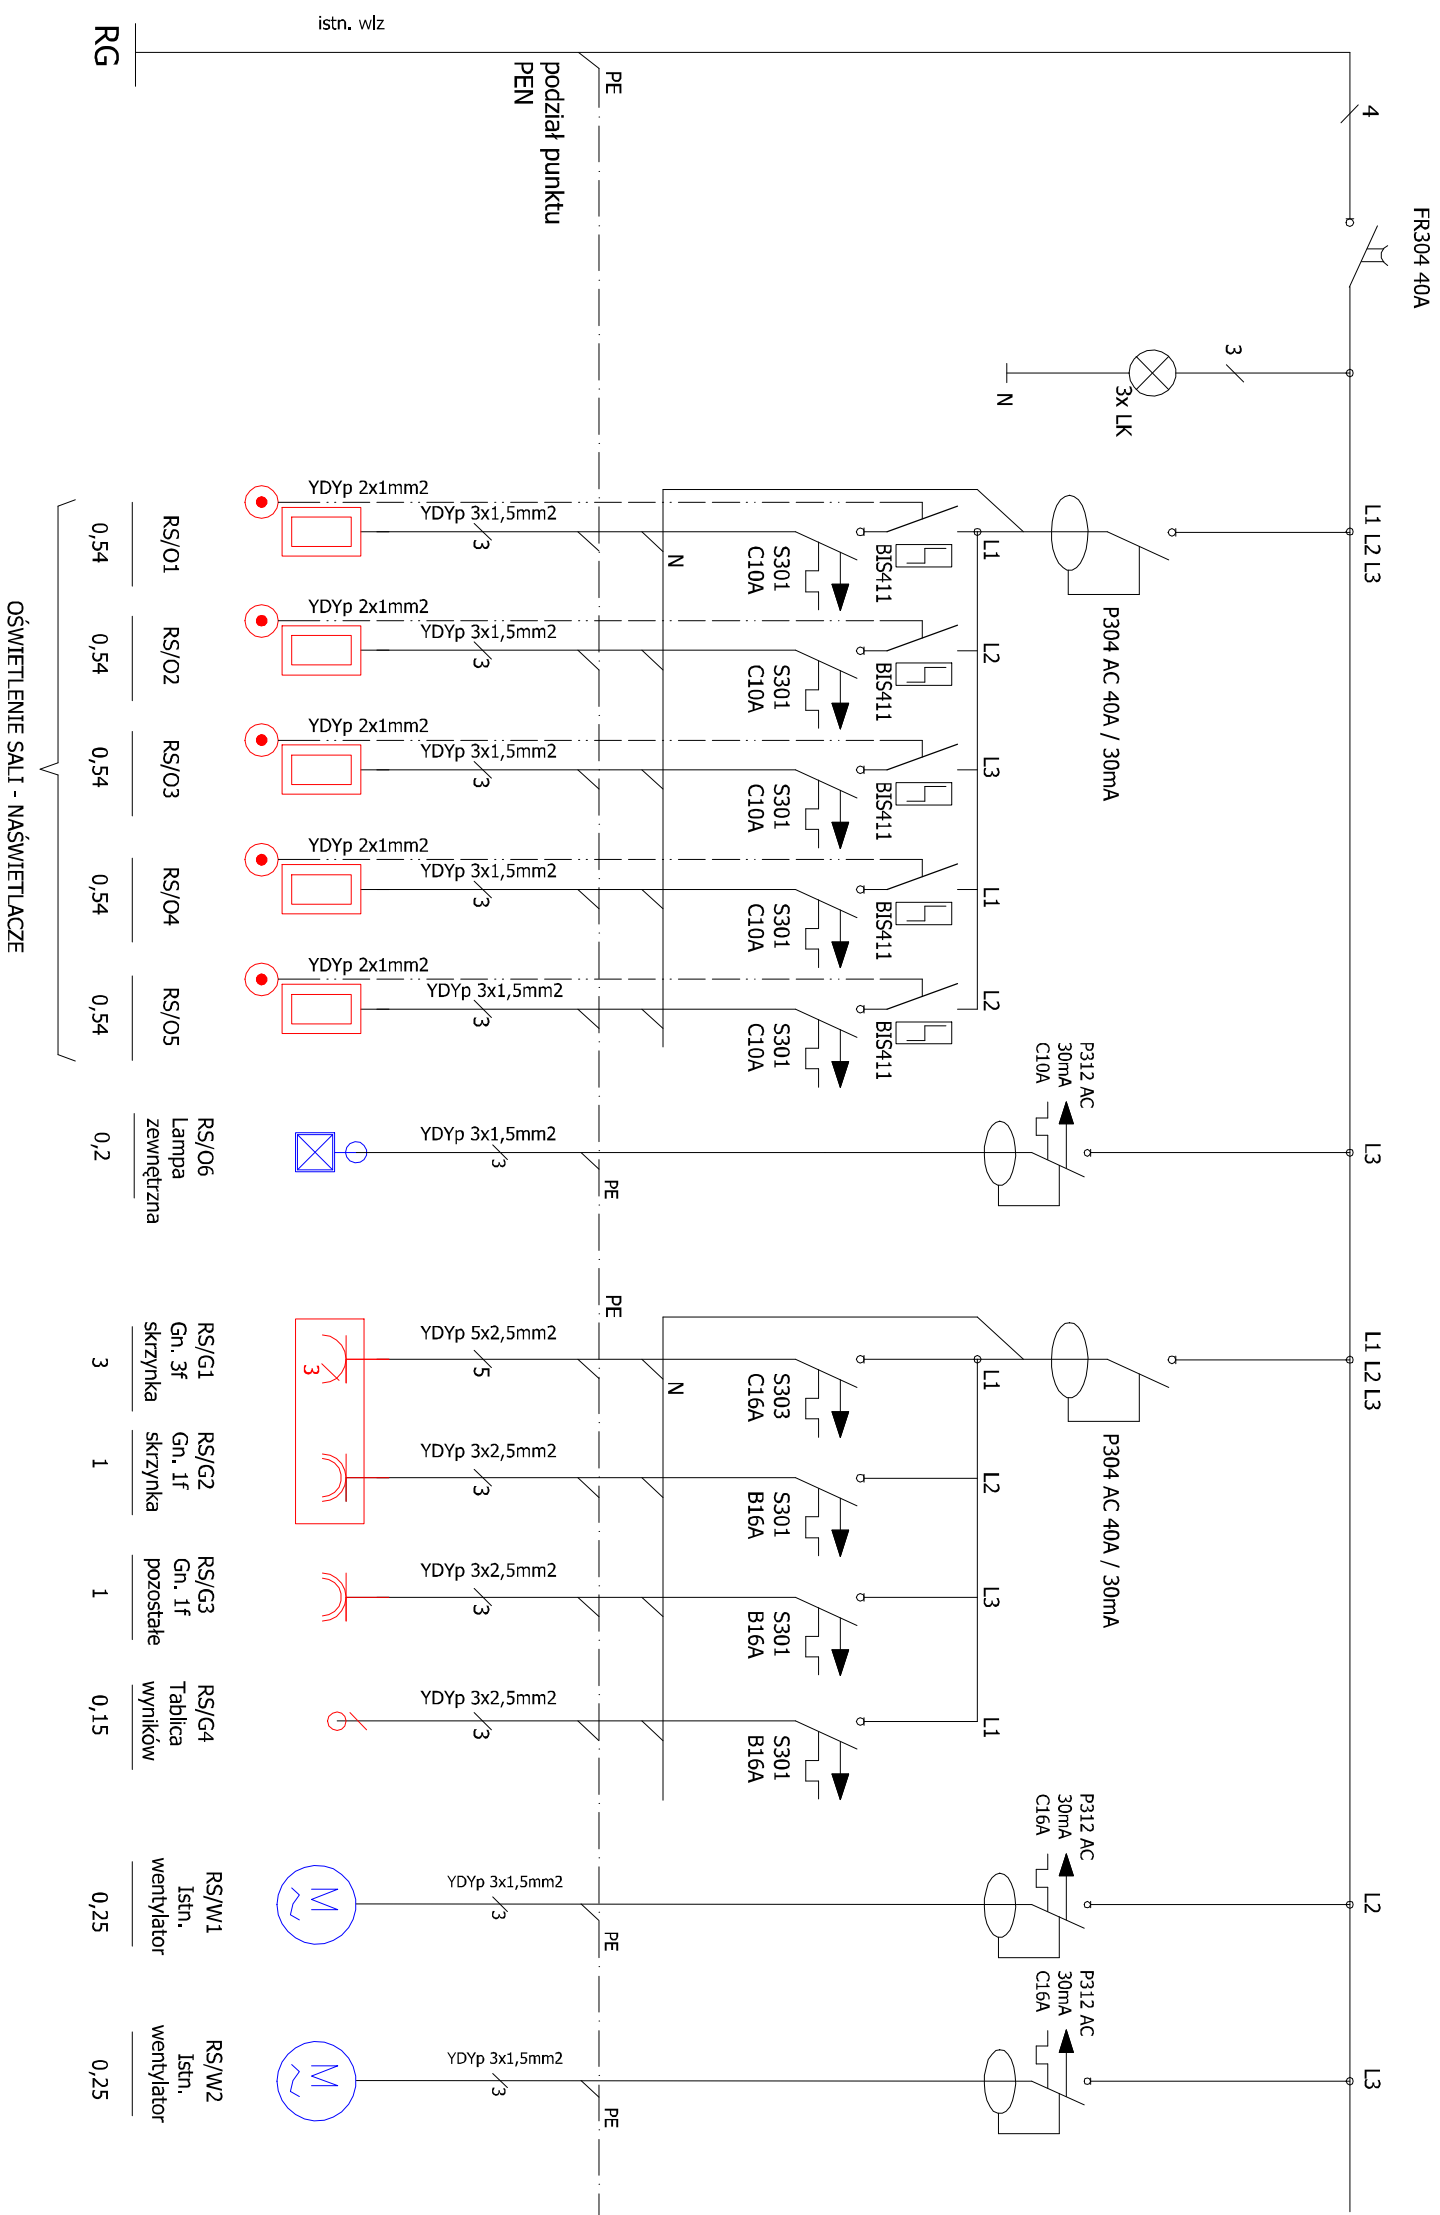

$P_i = 8,55 \text{ kW}$

$$P_s = 3,56 \text{ kW}$$
 $k=0,2,-1,0$