

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/01/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie.**

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie informuje, że wpłynęły wnioski zawierające następujące pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 ?


NAWIERZCHNIA SPORTOWA LINOLEUM 4,0 mm

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ


- Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- **ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm**

II. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

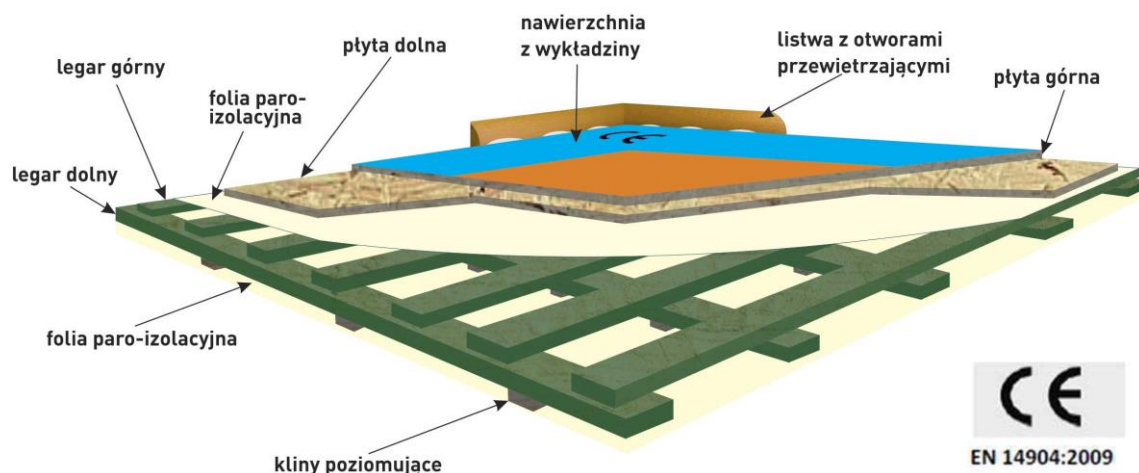

III . PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

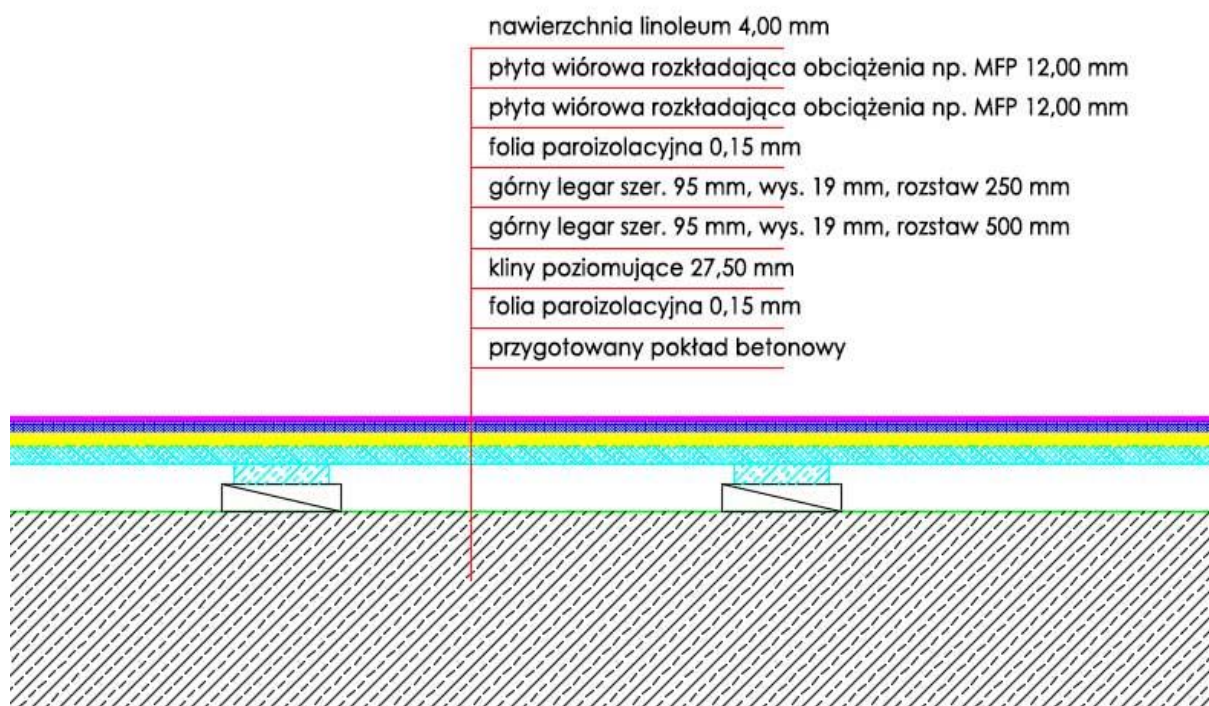

Proponowane podłogi posiadają badania wszystkich **13-tu parametrów** wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie **CE**, z podziałem tych parametrów na istotne dla:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak **CE** wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), dają praktyczną korzyść w postaci trwałości podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

UWAGA!!! Montaż folii paroizolacyjnej wyłącznie na życzenie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Dlatego proponowane rozwiązanie jest możliwe do zaakceptowania pod warunkiem spełniania i przedstawienia pełnej dokumentacji potwierdzającej wymagania stawiane przez normę PN EN 14904:2009, we wszystkich jej 13 aspektach.

Dodatkowym wymogiem „Zamawiającego”, wynikającym ze sposobu użytkowania obiektu, jest konieczność zastosowania wykładziny „twardej”, homogenicznej. Tak pod względem struktury jak i pod względem kolorystycznym. Co oznacza, że „Zamawiający” nie dopuszcza możliwości zastosowania wykładziny miękkich, warstwowych na podkładzie piankowym oraz o kolorystyce zróżnicowanej w przekroju poprzecznym.

Zamawiający zwraca również uwagę na konieczność zachowania dotychczasowej wysokości dla podłogi (HP-0 bez zmian), co oznacza w sposób znaczący przekroczenie deklarowanej łącznej wysokości 94 mm. Niezbędnym jest przewidzenie i zamontowanie odpowiedniej ilości wsporników lub słupków, na których montowana będzie podłoga.

W kwestii izolacji i paroizolacji opisanej w zapytaniu słowami: „... na życzenie Zamawiającego...”, „Zamawiający” uznaje oba te elementy jako niezbędne, bez możliwości ich pominięcia.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie rodzaju kosztorysu ofertowego, który powinien być dołączony do oferty: kosztorys ofertowy uproszczony, czy szczegółowy.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy ma być wykonany zgodnie z przedmiarem robót – może być to wersja uproszczona lub szczegółowa.

Pytanie nr 3:

Chciałbym prosić o sprawdzenie poprawności załączonych dokumentów dotyczących specyfikacji wykonania prac, tj. zamieścili Państwo cztery (4) pliki pn. załącznik_nr_2_opisprzedmiotu_zamowienia_cz_2 (part1, 3, 4 oraz 5), brakuje pliku oznaczonego jako "2" a co za tym idzie brak możliwości odczytania dokumentacji. Proszę o zamieszczenie lub przesłanie brakującego pliku.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy opinie techniczną stanu istniejącego jako uzupełnienie do dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **30.03.2017 r. godzina 14:15.**

Nowy termin otwarcia ofert: **30.03.2017 r. godzina 14:30.**

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach).

Dyrektor Zespołu Szkół

- Beata Bor -