


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiegokolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z Projektantem.

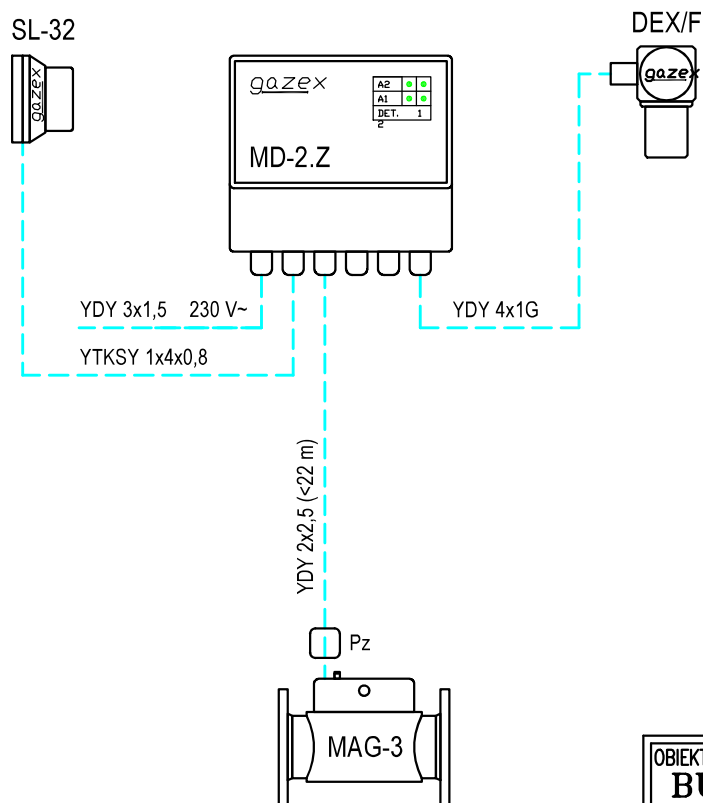

Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m
2. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
3. Maksymalna ilość detektorów - 2

OBIEKT: BUDYNEK OŚWIATOWY Z INTERNATEM ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mragowo dz. nr 4/25 i 4/28 obr. 7		
BRANŻA: INST. SANIT.	RYS. NR: 6	DATA: 08.2020
TEMAT: KOTŁOWNIA GAZOWA SCHEMAT SYSTEMU GAZEX		SKALA: —
OPRACOWAŁ: mgr inż. M. CIBOROWSKI	PROJEKTANT: inż. St. CIBOROWSKI SPZ NR: 122/75/OL	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. ADAMKIEWICZ UPR. BUD. NR: 15/97/OL