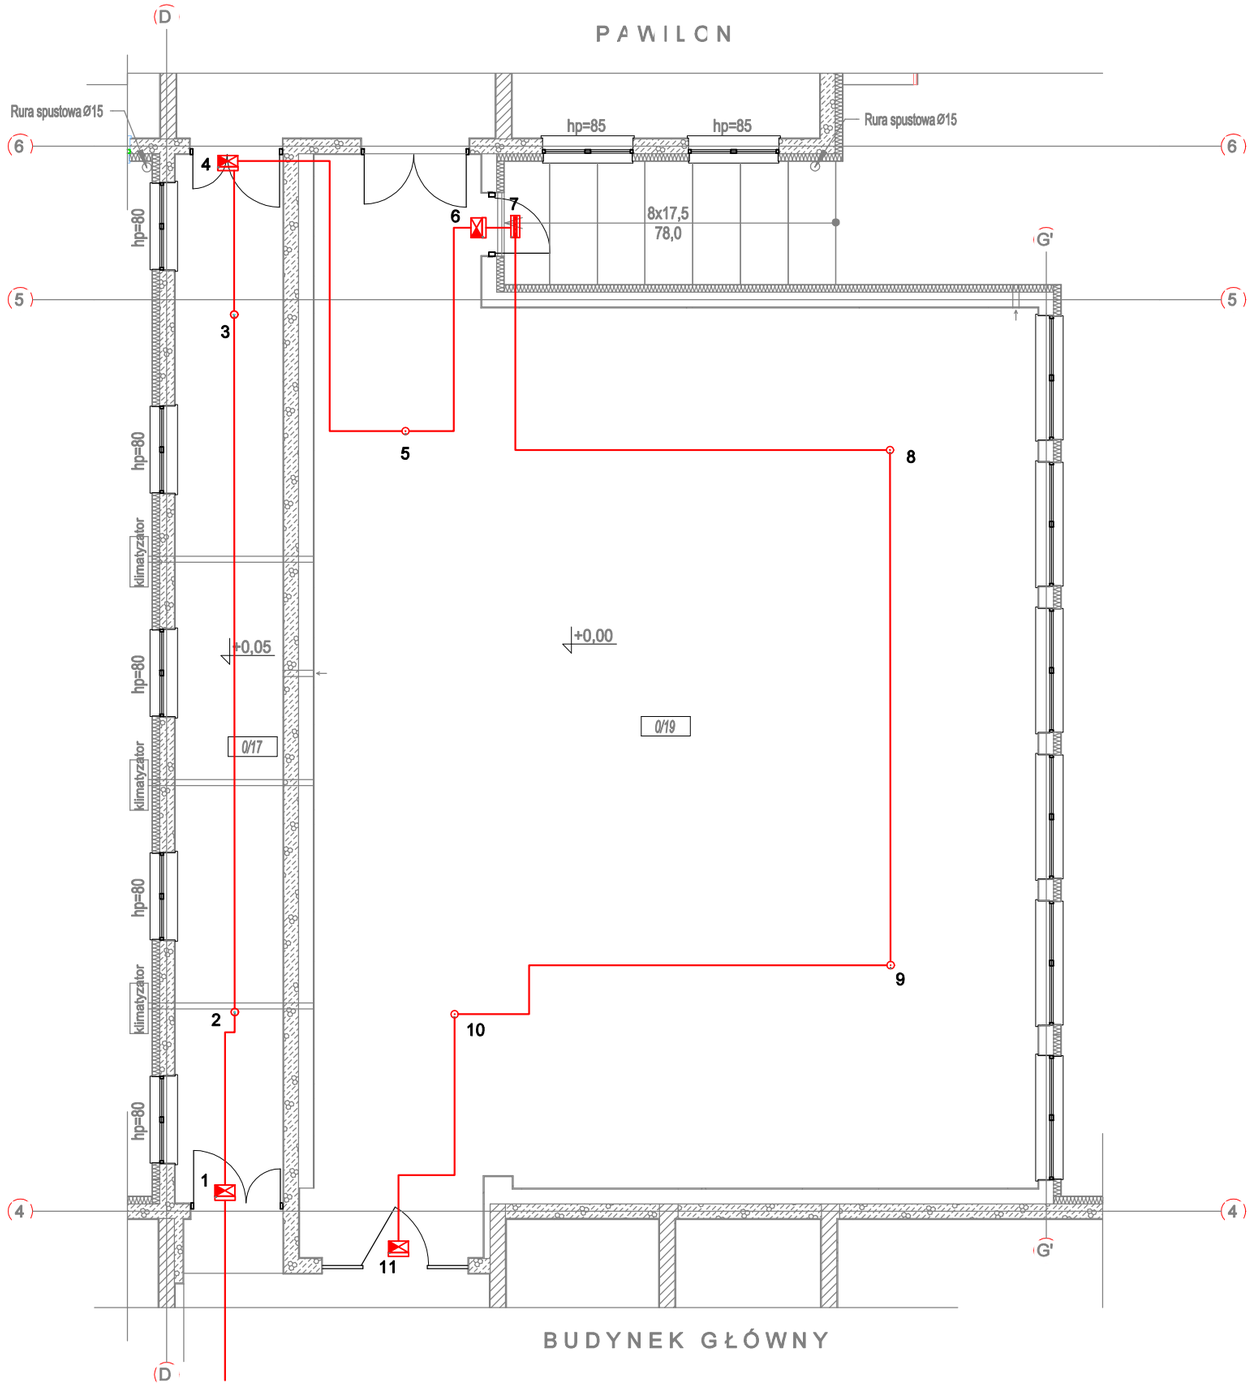

LOKALIZACJA



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH CLS

	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, IP20 z optyką okrągłą Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET 1 N 1LED IP20 AMATECH AMA201071312)
	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, IP20 z optyką do korytarzy Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET LD N 1LED IP20 AMATECH AMA201071318)
	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, IP20 z optyką do korytarzy Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET LD N 2LED IP20 AMATECH AMA201071317)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optyką do korytarzy Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070108)
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, 18 x 0.1W LED Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070105)
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP20, 16 x 0.1W LED Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201, AMA206450079)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optyką asymetryczną Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070103)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optyką szeroką Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070110)
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, 16 x 0.1W LED Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 DS LED IP66 AMATECH AMA201070102)
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP20, 16 x 0.1W LED Do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V (np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201)

INWESTOR: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY UL. ARTYLERYJSKA 3B. 10-165 OLSZTYN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CAA SC 10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39

caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl

CAA ARCHITEKCI

BRANŻA: Elektryczna

projektant: mgr inż. Cezary Matuszewicz upr. bud. WAM/0066/PWOE/06
opracował: mgr Alicja Matuszewicz
sprawdz. : mgr inż. Radosław Wysocki upr. bud. WAM/0145/POOE/13

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU DO PRZEPISÓW PPOŻ
PROJEKT SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

ul. Westerplatte 20, dz.nr 187/6, obr. Pasłęk, pow. elbląski

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PARTERU ŁĄCZNIKA - SALI

SKALA: 1 : 100 10.2023 Rys.: E-8