


HDGs 3x1,5 - ZASILANIE OPRAW



Nr	Nazwa	Pow.
3/01	Korytarz	51,48 m
3/02	Pokój	8,68 m
3/03	Pokój	9,45 m
3/04	Pokój	9,49 m
3/05	Pokój	18,92 m
3/06	Pokój	18,15 m
3/07	Pokój	19,31 m
3/08	Pokój	8,71 m
3/09	Pokój	19,09 m
3/10	Pokój	18,67 m
3/11	Pokój	17,87 m
3/12	Pom. sanit.	3,77 m
3/13	Pom. sanit.	8,17 m
3/14	Toaleta	5,49 m
3/15	Pokój	8,76 m
3/16	Pokój	9,36 m
3/17	Pokój	9,43 m
Suma:		244,82 m

LOKALIZACJA

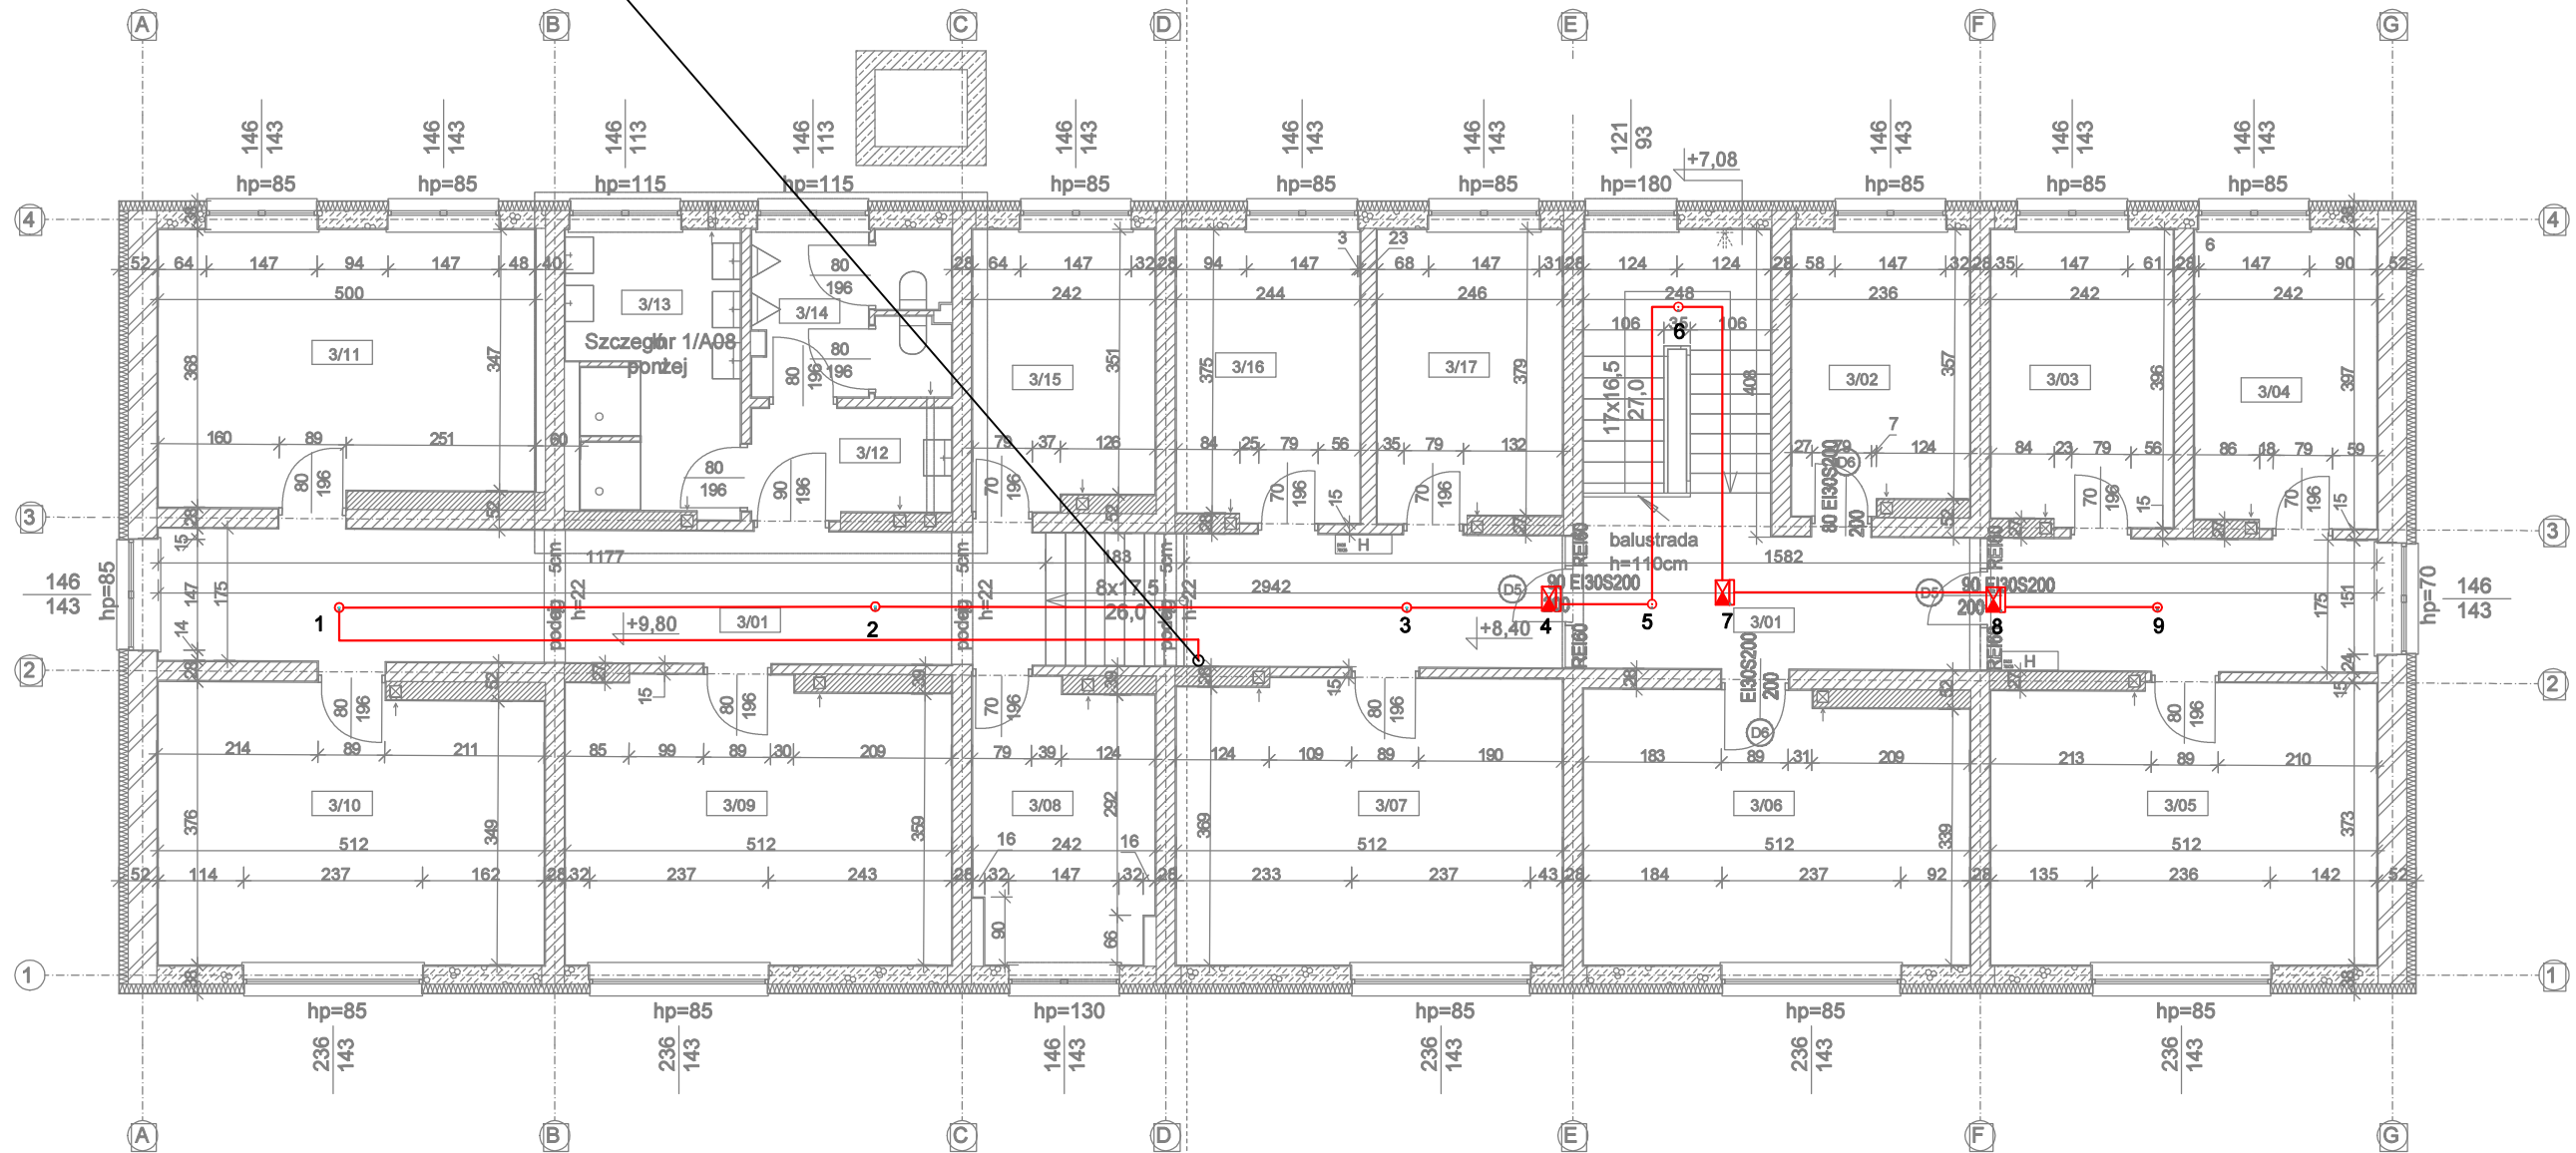

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH CLS	
	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, IP20 z optyką okrągłą Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET 1 N 1LED IP20 AMATECH AMA201071312)
	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, IP20 z optyką do korytarzy Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET LD N 1LED IP20 AMATECH AMA201071316)
	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, IP20 z optyką do korytarzy Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. DISCRET LD N 2LED IP20 AMATECH AMA201071317)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IK08, z optyką do korytarzy Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP68 AMATECH AMA201070108)
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP68, IK08, 16 x 0.1W LED Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP68 AMATECH AMA201070109)
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP20, 16 x 0.1W LED Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201, AMA208460076)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IK08, z optyką asymetryczną Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP68 AMATECH AMA201070103)
	Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IK08, z optyką szeroką Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 LED IP68 AMATECH AMA201070110)
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP68, IK08, 16 x 0.1W LED Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. ALFA3 DS LED IP68 AMATECH AMA201070102)
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP20, 16 x 0.1W LED Do pracy z nieskończonym systemem zasilania grupowego 24V (np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201)

INWESTOR: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA
KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
UL. ARTYLERYJSKA 3B. 10-165 OLSZTYN

JEDNOSTKA CAA SC
PROJEKTOWA: 10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39

caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl

CAA ARCHITEKCI
BRANŻA: Elektryczna

projektant: mgr inż. Cezary Matuszewicz upr. bud. WAM/0066/PWOE/06
opracował: mgr Alicja Matuszewicz
sprawdz.: mgr inż. Radosław Wysocki upr. bud. WAM/0145/POOE/13

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU DO PRZEPISÓW PPOŻ
PROJEKT SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

ul. Westerplatte 20, dz.nr 187/6, obr. Pastęk, pow. elbląski

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

RZUT III PIĘTRA - BRYŁA GŁÓWNA

SKALA: 1 : 100

10.2023

Rys.:

E-5