


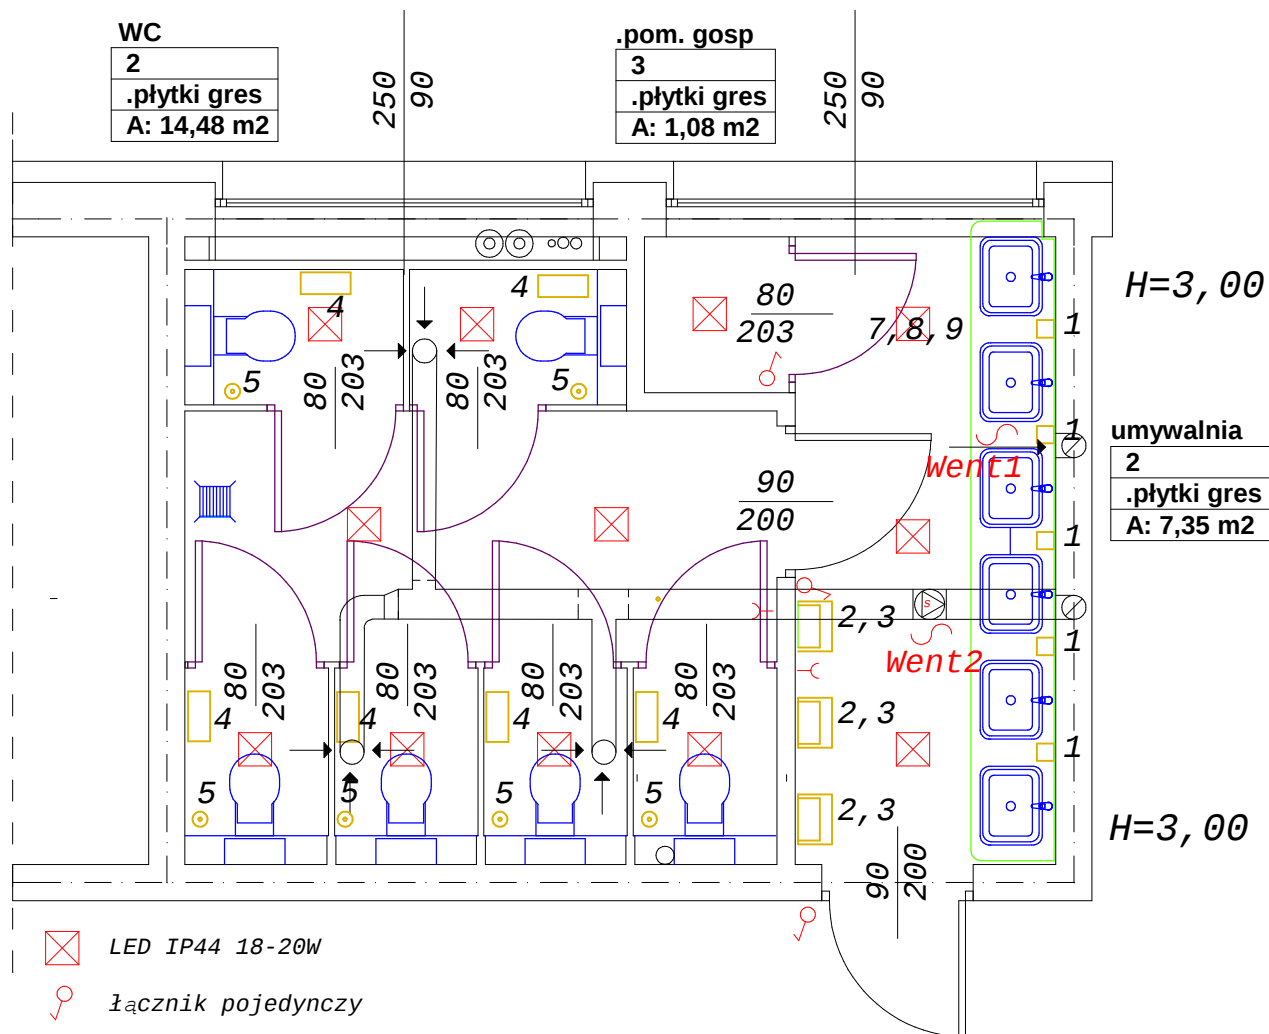

- LED IP44 18-20W  
 łącznik pojedynczy  
 gniazdo hermetyczne IP44 230V

**Went** → Went 1 - wentylator ścienny Dospel Play 125  
 o mocy 10W (230V) i przepływie 150m<sup>3</sup>/h (średnica 125mm)  
 Went 2-wentylator osiowy stalowy Dospel WB200  
 o mocy 40W (230V) i przepływie 360m<sup>3</sup>/h (średnica 200mm)  
 Sterowanie wentylatora went 2 wielofunkcyjnym  
 zespołem sterowniczym Wents U-1-60

Uwaga: instalację oświetlenia i zasilania wentylacji prowadzić przewodami  
 YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>, gniazd 230V - YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>  
 W/w obwody wpiąć do puszek rozgałęźnych na korytarzu  
 lub prowadzić do rozdzielni etażowej (zalecane)

|                        |                                                                                                      |                 |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Temat                  | Remont zaplecza sanitarnego w segmencie dydaktycznym B<br>budynku Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego |                 |                      |
| Adres                  | Głogów ul. Wita Stwosza 3a<br>dz. nr 87/7 obręb 0009 Żarków jedn. ewid. 020301_1 Miasto Głogów       |                 |                      |
| Inwestor               | Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego<br>Głogów ul. Wita Stwosza 3a 67-200                               |                 |                      |
| Projektant             | mgr inż. arch. D.Wojtowicz<br>(specj. architektoniczna 121/94/Lw, DS.-0806)                          |                 | Skala<br><b>1:50</b> |
| Branża                 | arch-bud                                                                                             | Data 05.03.2019 | Rys.nr<br><b>5</b>   |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |                                                                                                      |                 | Str.nr               |